


OBO BETTERMANN Ltd.Şti.

Pre Galvaniz H: 35 mm RKS Magic Kablo Kanalları (Delikli Tip) Şartnamesi

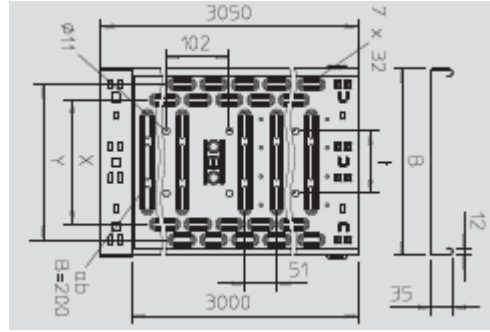

1. Kanallar ağır hizmet tipi ve galvaniz kaplanmış olarak DIN EN 10147 standardına uygun olarak imal edilmelidir.
2. Kanallar civata, somun, pul, ek elemanı olmaksızın ve işçilik gerektirmeden kolayca birbirine içine geçerek monte edilebilmelidir.
3. Kanal yanakları ağır hizmet tipine uygun mukavemet artırıcı olarak kıvrımlı olmalı ve kanal tabanı buna uygun özel delik ve bombe yapıya sahip olmalıdır.
4. Yanak yüksekliği H=35 mm olan kablo kanalları genişliği W=100-200-300mm olmalıdır.
5. Kablo kanalları 1,5 metre aralıklarda taşıyıcılar (tij/konsol) ile bağlantılandığında,
H: 35 mm, W = 100-200-300 mm kanal genişliğinde minimum 75 kg/m yük

Kablo kanalları 2,0 metre aralıklarda taşıyıcılar (tij/konsol) ile bağlantılandığında,
H: 35 mm, W = 100-200-300 mm kanal genişliğinde minimum 35 kg/m yük
6. Teslimat uzunluğu 3050 mm.'dir. Birbirine monte edilmiş durumdaki efektif uzunluk 3000 mm'dir.
7. Kanalın seviye değiştirme elemanı, L tipi bağlantı elemanı, Redüksiyon elemanı 45 ve 90 Derece dönüş elemanları, Takmalı dağıtım elemanı, T Elemanı ve Dört Yollu bağlantı elemanı aksesuarları eksiksiz olmalıdır.
8. Kanallar boyalı olarak istendiği takdirde, istenilen renge göre uygun RAL kodları ile sipariş edilebilmelidir.