


OBO BETTERMANN Ltd.Şti.

### 6 Modüllük Yükseltilmiş Sistem Buat Şartnamesi

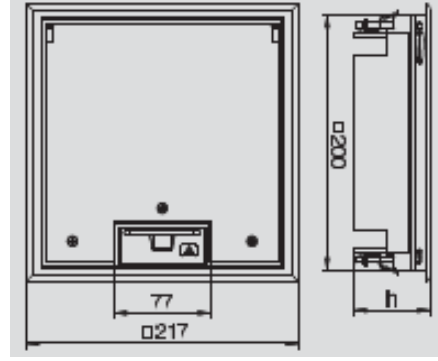

- 1) Yükseltilmiş sistemlerde kullanılacak buatlar DIN VDE 0634- Bölüm 1 standartlarına uygun olarak, yüksekliği 5 mm-20 mm arasında ayarlanabilir 4 adet sabitleme vidası ile halı koruma çerçevesine sahip olmalıdır.
- 2) Kablo çıkış yeri PA6 (Polyamide) malzemedен üretilip yüzeyi matlaştırılmış olmalıdır.
- 3) Buatlar, 2 adet GB2 montaj kaidesi (6 modül) alabilmelidir.
- 4) Minimum 70 mm. yüksekliğinde kullanılacak buatlar aşağıda belirtilen ölçülerde olmalıdır:  
Dış ölçü: 217x217 mm  
İç ölçü : 201x201 mm
- 5) Görünen yüzeyi RAL 7011, RAL 9011, RAL 1019 ya da RAL 8014 kodlarında renk seçeneğine sahip olmalıdır.